印刷日：2018/03/26 10:24:58

指定感染菌　薬剤感受性状況

抽出条件

受付日	菌	医療機関
2018/02/01～2018/02/28	P.aeruginosa (MDR)	

指定感染菌　検出推移グラフ

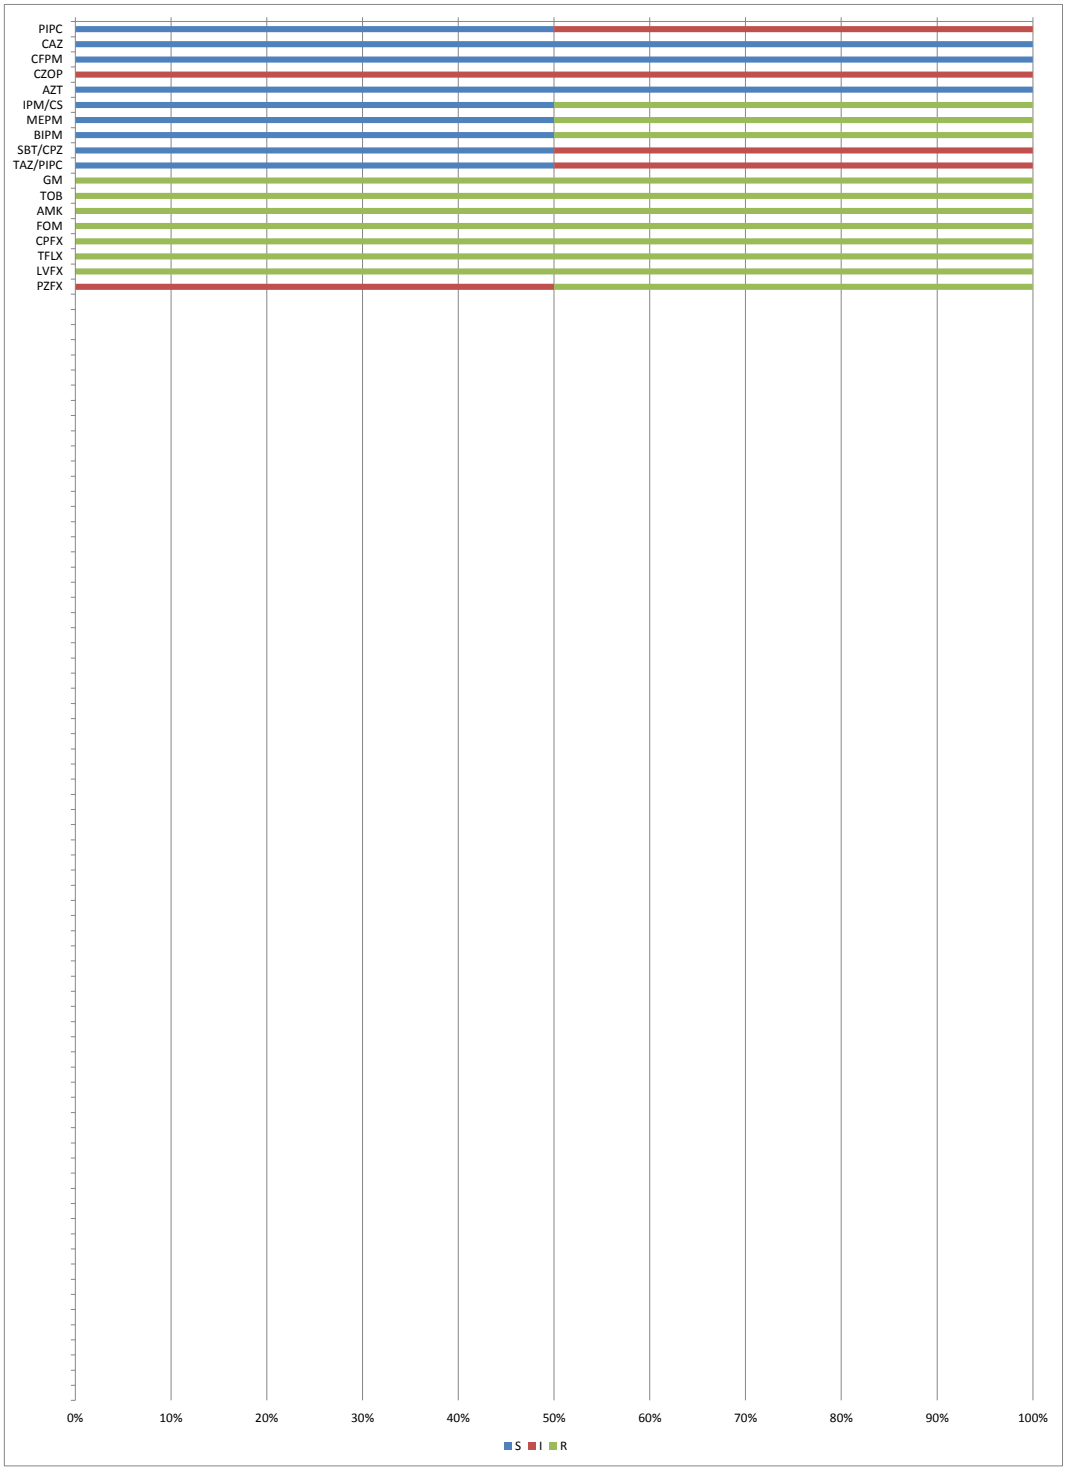

指定感染菌　薬剤感受性状況

受付日	菌
2018/02/01～2018/02/28	P.aeruginosa (MDR)

指定感染菌　薬剤感受性状況表

	S	I	R	合計
PIPC	1(50.0%)	1(50.0%)	0(0%)	2(100%)
CAZ	2(100%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)
CFPM	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
CZOP	0(0%)	1(100%)	0(0%)	1(100%)
AZT	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
IPM/CS	1(50.0%)	0(0%)	1(50.0%)	2(100%)
MEPM	1(50.0%)	0(0%)	1(50.0%)	2(100%)
BIPM	1(50.0%)	0(0%)	1(50.0%)	2(100%)
SBT/CPZ	1(50.0%)	1(50.0%)	0(0%)	2(100%)
TAZ/PIPC	1(50.0%)	1(50.0%)	0(0%)	2(100%)
GM	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
TOB	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
AMK	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
FOM	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
CPFX	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
TFLX	0(0%)	0(0%)	2(100%)	2(100%)
LVFX	0(0%)	0(0%)	2(100%)	2(100%)
PZFX	0(0%)	1(50.0%)	1(50.0%)	2(100%)

印刷日：2018/03/26 10:24:58

指定感染菌　薬剤感受性状況

抽出条件

受付日	菌	医療機関
2018/02/01～2018/02/28	S.aureus (MRSA)	

指定感染菌　検出推移グラフ

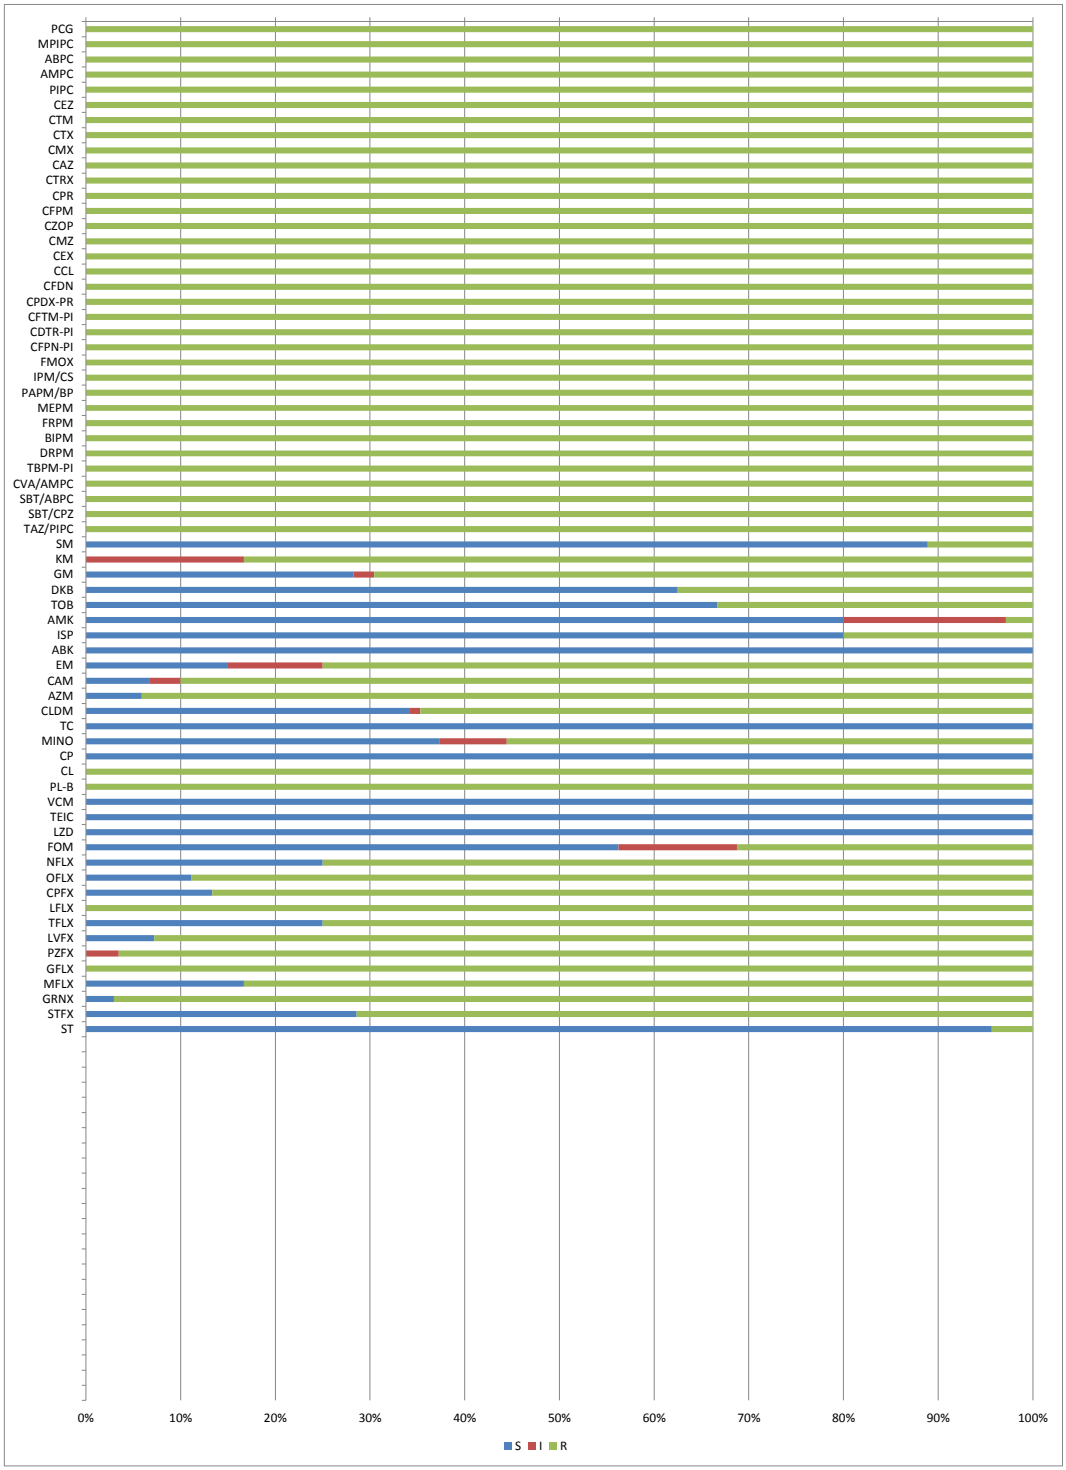

指定感染菌　薬剤感受性状況

受付日	菌
2018/02/01～2018/02/28	S.aureus (MRSA)

指定感染菌　薬剤感受性状況表

	S	I	R	合計
PCG	0(0%)	0(0%)	47(100%)	47(100%)
MPIPC	0(0%)	0(0%)	46(100%)	46(100%)
ABPC	0(0%)	0(0%)	14(100%)	14(100%)
AMPC	0(0%)	0(0%)	19(100%)	19(100%)
PIPC	0(0%)	0(0%)	49(100%)	49(100%)
CEZ	0(0%)	0(0%)	81(100%)	81(100%)
CTM	0(0%)	0(0%)	58(100%)	58(100%)
CTX	0(0%)	0(0%)	41(100%)	41(100%)
CMX	0(0%)	0(0%)	3(100%)	3(100%)
CAZ	0(0%)	0(0%)	38(100%)	38(100%)
CTRX	0(0%)	0(0%)	47(100%)	47(100%)
CPR	0(0%)	0(0%)	7(100%)	7(100%)
CFPM	0(0%)	0(0%)	76(100%)	76(100%)
CZOP	0(0%)	0(0%)	28(100%)	28(100%)
CMZ	0(0%)	0(0%)	50(100%)	50(100%)
CEX	0(0%)	0(0%)	3(100%)	3(100%)
CCL	0(0%)	0(0%)	20(100%)	20(100%)
CFDN	0(0%)	0(0%)	22(100%)	22(100%)
CPDX-PR	0(0%)	0(0%)	13(100%)	13(100%)
CFTM-PI	0(0%)	0(0%)	11(100%)	11(100%)
CDTR-PI	0(0%)	0(0%)	9(100%)	9(100%)
CFPN-PI	0(0%)	0(0%)	23(100%)	23(100%)
FMOX	0(0%)	0(0%)	46(100%)	46(100%)
IPM/CS	0(0%)	0(0%)	62(100%)	62(100%)
PAPM/BP	0(0%)	0(0%)	2(100%)	2(100%)
MEPM	0(0%)	0(0%)	40(100%)	40(100%)
FRPM	0(0%)	0(0%)	13(100%)	13(100%)
BIPM	0(0%)	0(0%)	7(100%)	7(100%)
DRPM	0(0%)	0(0%)	30(100%)	30(100%)
TBPM-PI	0(0%)	0(0%)	2(100%)	2(100%)
CVA/AMPC	0(0%)	0(0%)	5(100%)	5(100%)
SBT/ABPC	0(0%)	0(0%)	78(100%)	78(100%)
SBT/CPZ	0(0%)	0(0%)	89(100%)	89(100%)
TAZ/PIPC	0(0%)	0(0%)	24(100%)	24(100%)
SM	8(88.9%)	0(0%)	1(11.1%)	9(100%)
KM	0(0%)	1(16.7%)	5(83.3%)	6(100%)
GM	13(28.3%)	1(2.2%)	32(69.6%)	46(100%)
DKB	5(62.5%)	0(0%)	3(37.5%)	8(100%)
TOB	2(66.7%)	0(0%)	1(33.3%)	3(100%)
AMK	28(80.0%)	6(17.1%)	1(2.9%)	35(100%)
ISP	4(80.0%)	0(0%)	1(20.0%)	5(100%)
ABK	46(100%)	0(0%)	0(0%)	46(100%)
EM	3(15.0%)	2(10.0%)	15(75.0%)	20(100%)
CAM	2(6.7%)	1(3.3%)	27(90.0%)	30(100%)
AZM	1(5.9%)	0(0%)	16(94.1%)	17(100%)
CLDM	29(34.1%)	1(1.2%)	55(64.7%)	85(100%)
TC	2(100%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)
MINO	37(37.4%)	7(7.1%)	55(55.6%)	99(100%)
CP	2(100%)	0(0%)	0(0%)	2(100%)
CL	0(0%)	0(0%)	2(100%)	2(100%)
PL-B	0(0%)	0(0%)	7(100%)	7(100%)
VCM	93(100%)	0(0%)	0(0%)	93(100%)
TEIC	75(100%)	0(0%)	0(0%)	75(100%)
LZD	51(100%)	0(0%)	0(0%)	51(100%)
FOM	18(56.3%)	4(12.5%)	10(31.3%)	32(100%)
NFLX	1(25.0%)	0(0%)	3(75.0%)	4(100%)
OFLX	1(11.1%)	0(0%)	8(88.9%)	9(100%)
CPFX	2(13.3%)	0(0%)	13(86.7%)	15(100%)
LFLX	0(0%)	0(0%)	2(100%)	2(100%)
TFLX	4(25.0%)	0(0%)	12(75.0%)	16(100%)
LVFX	7(7.2%)	0(0%)	90(92.8%)	97(100%)
PZFX	0(0%)	1(3.4%)	28(96.6%)	29(100%)
GFLX	0(0%)	0(0%)	2(100%)	2(100%)
MFLX	1(16.7%)	0(0%)	5(83.3%)	6(100%)
GRNX	1(2.9%)	0(0%)	33(97.1%)	34(100%)
STFX	2(28.6%)	0(0%)	5(71.4%)	7(100%)
ST	22(95.7%)	0(0%)	1(4.3%)	23(100%)

印刷日：2018/03/26 10:24:58

指定感染菌　薬剤感受性状況

抽出条件

受付日	菌	医療機関
2018/02/01～2018/02/28	S.pneumoniae (PISP)	

指定感染菌　検出推移グラフ

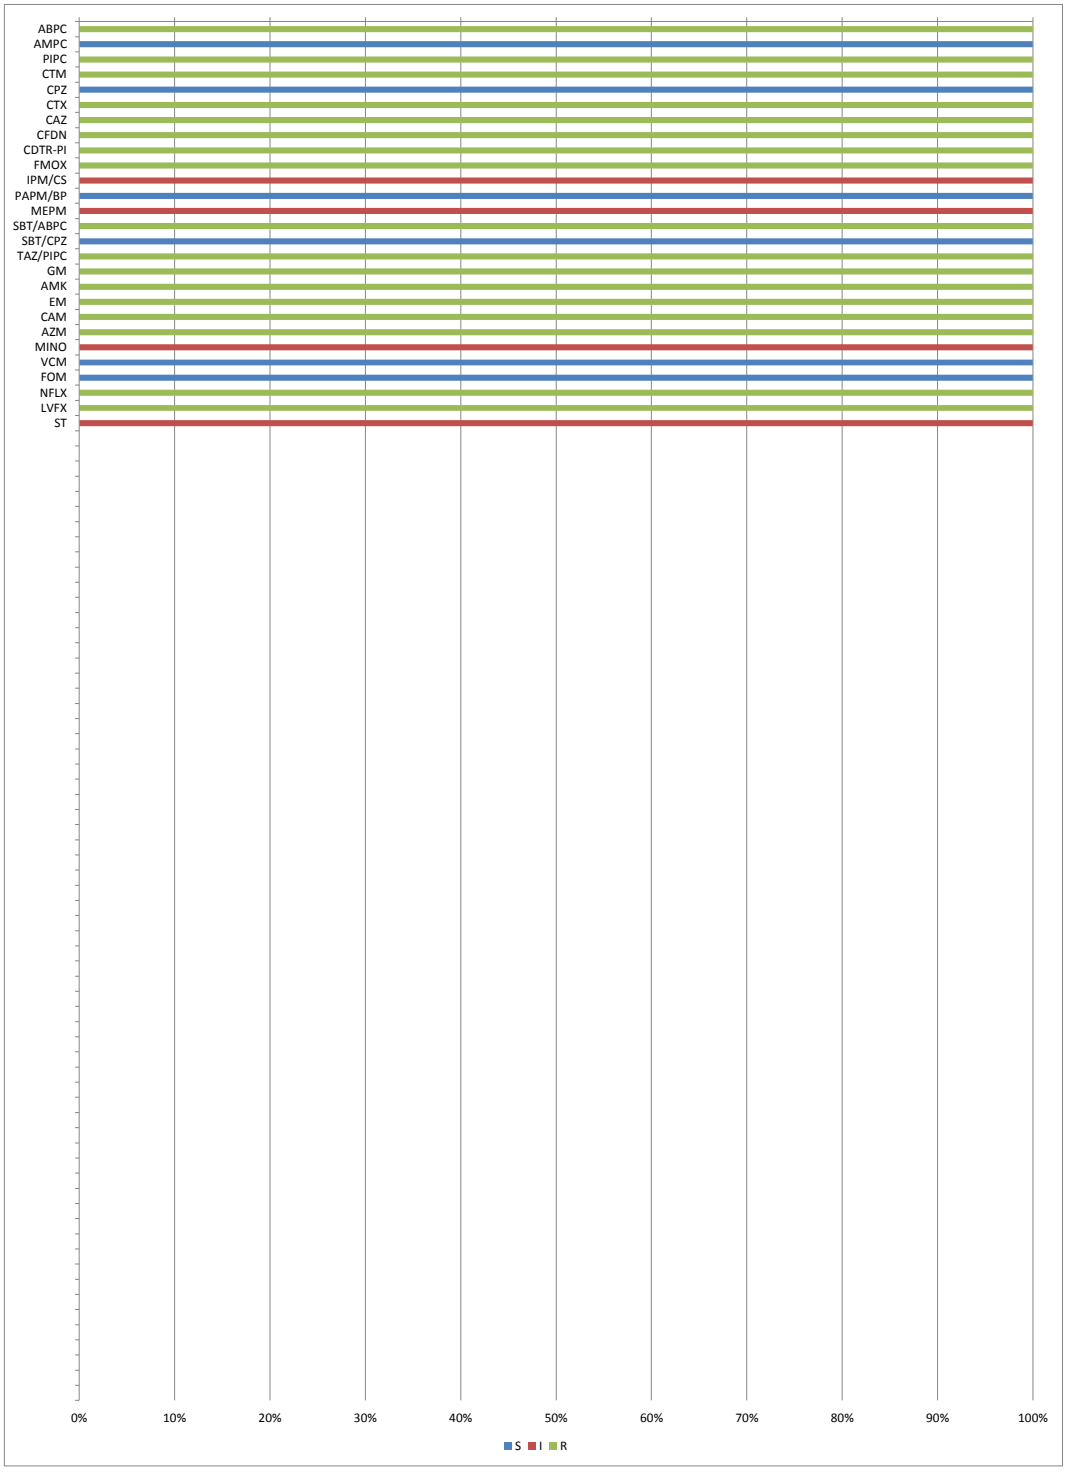

指定感染菌　薬剤感受性状況

受付日	菌
2018/02/01～2018/02/28	S.pneumoniae (PISP)

指定感染菌　薬剤感受性状況表

	S	I	R	合計
ABPC	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
AMPC	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
PIPC	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
CTM	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
CPZ	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
CTX	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
CAZ	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
CFDN	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
CDTR-PI	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
FMOX	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
IPM/CS	0(0%)	1(100%)	0(0%)	1(100%)
PAPM/BP	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
MEPM	0(0%)	1(100%)	0(0%)	1(100%)
SBT/ABPC	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
SBT/CPZ	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
TAZ/PIPC	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
GM	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
AMK	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
EM	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
CAM	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
AZM	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
MINO	0(0%)	1(100%)	0(0%)	1(100%)
VCM	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
FOM	1(100%)	0(0%)	0(0%)	1(100%)
NFLX	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
LVFX	0(0%)	0(0%)	1(100%)	1(100%)
ST	0(0%)	1(100%)	0(0%)	1(100%)